Dokumentversion daterad: 2026-10-15

Undersöka och revidera felaktiga å-ä-ö i fil- och mappnamn.

Den struktur du avser kontrollera felaktiga tecken som kan rätt ut men vara felaktiga om dom skapats som två sammansatta tecken, exempelvis att det som ser ut som **ä** egentligen är **a** + **¨.**


Mappstrukturen med filerna behöver finns lokalt sparad på din dator (funkar inte att köra kontrollen direkt i Canea VF).

Öppna ” **01 MALL_Kontrollera och ändra felaktiga å-ä-ö i filnamn.xslm**”

Säkerställ att makrofunktion är aktiverad.




Öppna makrofunktionen (Alt + F8) eller vi sökfunktion.

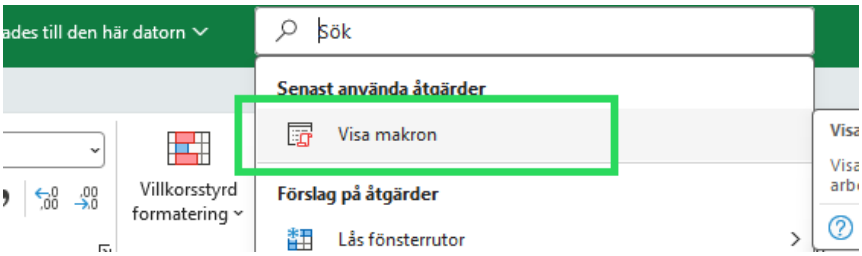


Moment 1 – Se över omfattning

Välj makro ”ScanForBrocenUnicode” för att kolla omfattning av felaktiga tecken (å-ä-ö).

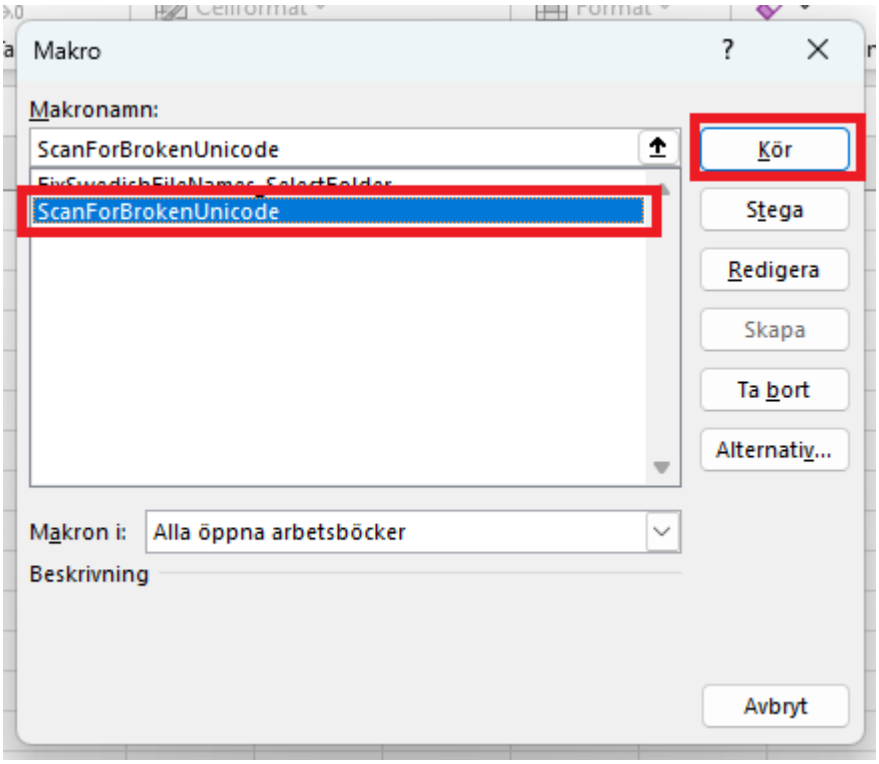


Dokumentversion daterad: 2026-10-15

I det utforskarfönster som dyker upp väljer du den byggnad som ska kontrolleras (i exemplet är det 123456) och klicka ”OK”.

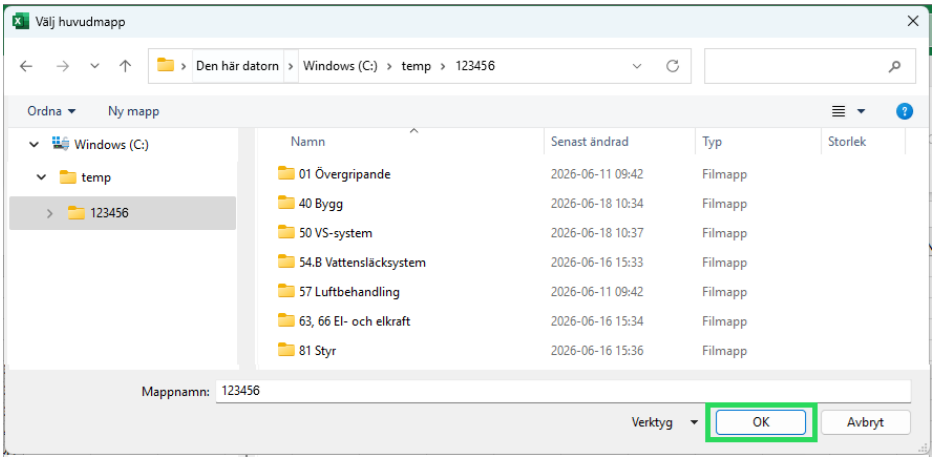


I excel-filen får du upp en lista över de filer som har avvikande tecken i mapp- eller filnamn. Är listan tom är allt frid och fröjd. Om det dyker upp rader i listan fortsätter du med steg enligt fortsättning i detta dokument.

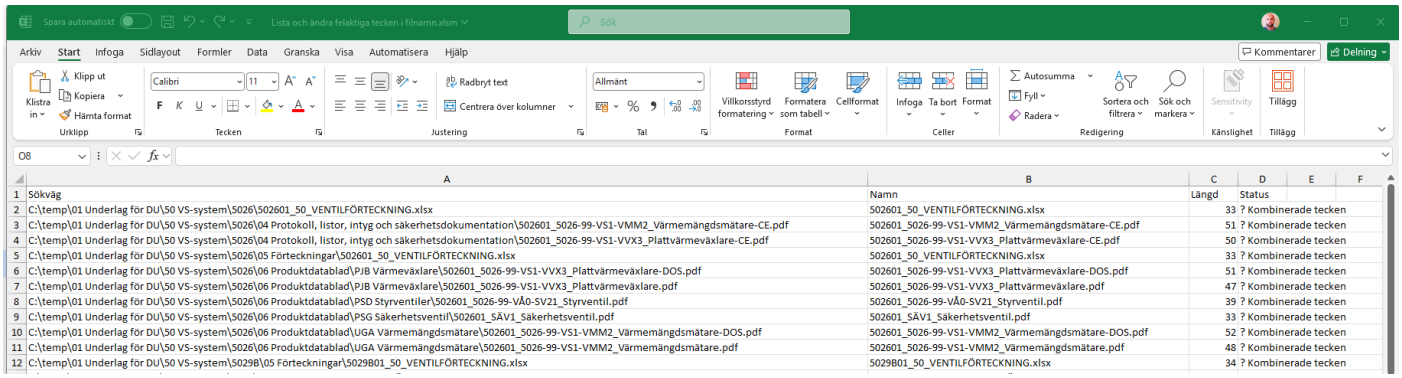

	A	B	C	D
1	Sökväg	Namn	Längd	Status
2	C:\temp\01 Underlag för DU\50 VS-system\5026\502601_50_VENTILFÖRTECKNING.xlsx	502601_50_VENTILFÖRTECKNING.xlsx	33	? Kombinerade tecken
3	C:\temp\01 Underlag för DU\50 VS-system\5026\04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation\502601_5026-99-VS1-VMM2_Värmemängdsmätare-CE.pdf	502601_5026-99-VS1-VMM2_Värmemängdsmätare-CE.pdf	51	? Kombinerade tecken
4	C:\temp\01 Underlag för DU\50 VS-system\5026\04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation\502601_5026-99-VS1-VVX3_Plattvärmeväxlare-CE.pdf	502601_5026-99-VS1-VVX3_Plattvärmeväxlare-CE.pdf	50	? Kombinerade tecken
5	C:\temp\01 Underlag för DU\50 VS-system\5026\05 Förteckningar\502601_50_VENTILFÖRTECKNING.xlsx	502601_50_VENTILFÖRTECKNING.xlsx	33	? Kombinerade tecken
6	C:\temp\01 Underlag för DU\50 VS-system\5026\06 Produktdatablad\PJB Värmeväxlare\502601_5026-99-VS1-VVX3_Plattvärmeväxlare-DOS.pdf	502601_5026-99-VS1-VVX3_Plattvärmeväxlare-DOS.pdf	51	? Kombinerade tecken
7	C:\temp\01 Underlag för DU\50 VS-system\5026\06 Produktdatablad\PJB Värmeväxlare\502601_5026-99-VS1-VVX3_Plattvärmeväxlare.pdf	502601_5026-99-VS1-VVX3_Plattvärmeväxlare.pdf	47	? Kombinerade tecken
8	C:\temp\01 Underlag för DU\50 VS-system\5026\06 Produktdatablad\PSD Styrventiler\502601_5026-99-VÅ0-SV21_Styrventil.pdf	502601_5026-99-VÅ0-SV21_Styrventil.pdf	39	? Kombinerade tecken
9	C:\temp\01 Underlag för DU\50 VS-system\5026\06 Produktdatablad\PSG Säkerhetsventil\502601_SÄV1_Säkerhetsventil.pdf	502601_SÄV1_Säkerhetsventil.pdf	33	? Kombinerade tecken
10	C:\temp\01 Underlag för DU\50 VS-system\5026\06 Produktdatablad\UGA Värmemängdsmätare\502601_5026-99-VS1-VMM2_Värmemängdsmätare-DOS.pdf	502601_5026-99-VS1-VMM2_Värmemängdsmätare-DOS.pdf	52	? Kombinerade tecken
11	C:\temp\01 Underlag för DU\50 VS-system\5026\06 Produktdatablad\UGA Värmemängdsmätare\502601_5026-99-VS1-VMM2_Värmemängdsmätare.pdf	502601_5026-99-VS1-VMM2_Värmemängdsmätare.pdf	48	? Kombinerade tecken
12	C:\temp\01 Underlag för DU\50 VS-system\5029B\05 Förteckningar\5029B01_50_VENTILFÖRTECKNING.xlsx	5029B01_50_VENTILFÖRTECKNING.xlsx	34	? Kombinerade tecken

Moment 2- Justera/åtgärda felaktiga fil- och mappnamn


För att justera felaktiga tecken i filnamnen kör du makro igen (OBS: Denna åtgärd gör alltså en justering av filernas namn, inte bara en justering av listan). Denna gång är det ”*Fix-makrot*” som används.

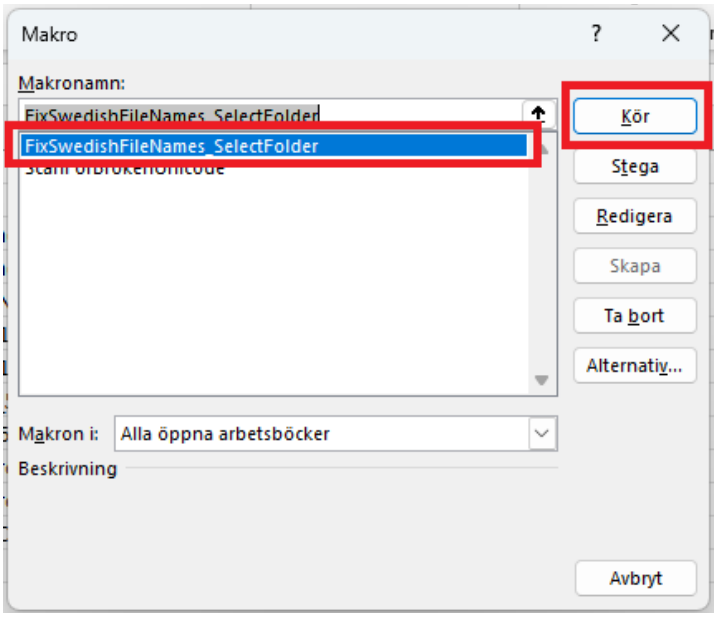

Dokumentversion daterad: 2026-10-15

Välj den mappstruktur du vill ändra i likt första momentet.

I den meddelande ruta som kommer upp anger du **999** då du såklart vill ändra i alla nivåer. Klicka OK.

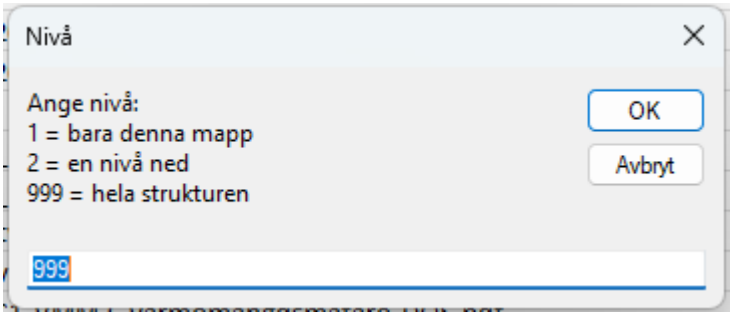

Meddelande om att det är ”Klart” bör dyka upp.

Moment 3 – Efterkontroll

För att säkerställa att förändringar är gjorda bör Moment 1 göras om och då bör listan rensas och bli tom.

